

電気設備仕様書

上夜須・十ノ木地区農業集落排水事業
中継ポンプ施設機能強化対策工事

整理番号 E-1

十ノ木 2、3、5、6 号中継ポンプ施設制御盤（非常用通報装置含む）

仕様・型式 既設：(株)クボタ製

参考寸法 W600mm×D340mm×H1,800mm

材質 スチール製（自立型）

数量 4面（0.75kw）

その他 ※既設機器同等品以上とする
※監視通報装置を含む。（既設NTT回線使用）
ただし、電話機で中継ポンプ場へダイヤルすれば
音声メッセージで確認も可能であること。
※水位計はフロート式対応とする。

設置場所 各中継ポンプ場

参考図 既設図あり

整理番号 E-2

十ノ木7号中継ポンプ施設制御盤（非常用通報装置含む）

仕様・型式 既設：(株)クボタ製

参考寸法 W600mm×D340mm×H1,800mm

材質 スチール製（自立型）

数量 1面（2.2kw）



その他 ※既設機器同等品以上とする
※監視通報装置を含む。（既設NTT回線使用）
ただし、電話機で中継ポンプ場へダイヤルすれば
音声メッセージで確認も可能であること。
※水位計はフロート式対応とする。

設置場所 各中継ポンプ場

参考図 既設図あり

彫刻文庫	
十ノ木 ☐ マンホールポンプ工場	1
(杜名板)	2

□ 1.4.7 変化スル

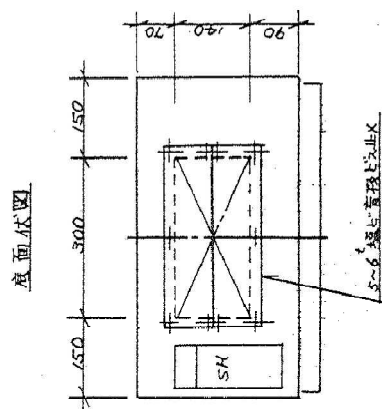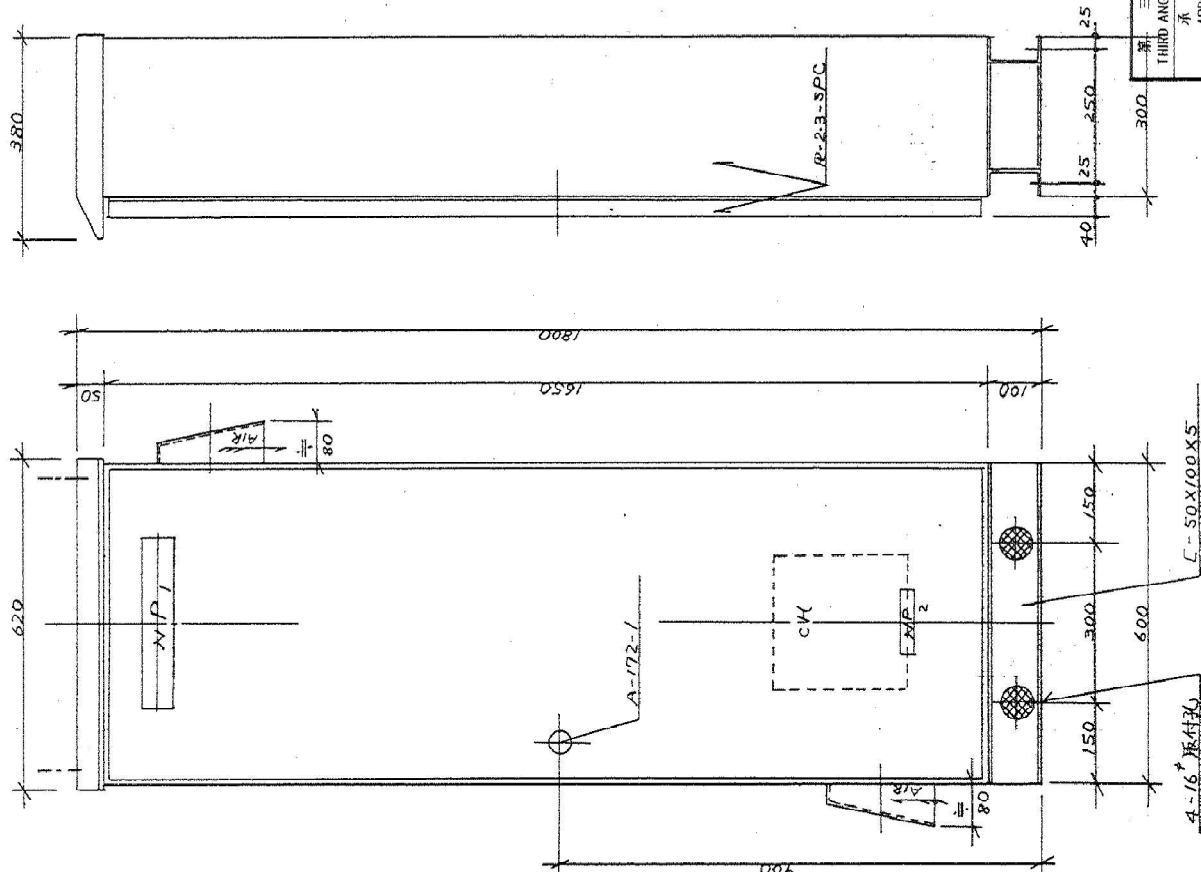

塗裝色: 5Y7/1

計3面製作

第 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION	日 付 DATE	尺 度 SCALE	製 図 DRAWN	形 式 TYPE	所 属
19 . . .	CHECKED BY (印)	担 当 BY	イワヤ	納入先 CUSTOMER 高知県夜須町 役 イノ本 □ マンホールポンプ工場	
承認 APPROVED BY (印)		図 名 TITLE	ホシノ制御盤 外形図		
KUBOTA Corporation			図 番 DWG. NO. 13-14627-01		

[illegible]

