



敷地北西側の既存間知ブロック擁壁については、計画建物が、擁壁の上端からの水平距離が崖の高さの2倍以内の区域外にあるため、安全上支障がないと判断する。

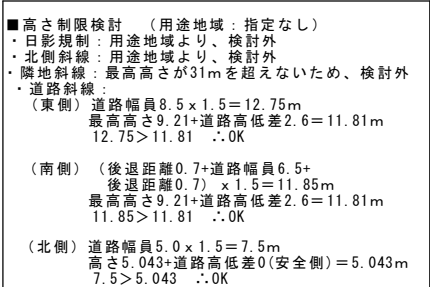

☒ 浸透枡600角 11箇所
※香南市土地環境保全条例による
※香南市雨水浸透ます設置基準に準拠

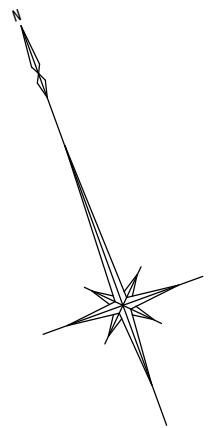

※敷地境界については鉄設置とする。
※受水橋ポンプは屋外設置とし、建築物に該当するポンプ室は無い。
※外部倉庫は奥行1mの小規模な倉庫に該当し、建築物に該当しない。

図面名称	配置図、付近見取図
------	-----------

縮尺
A1:S=1/200
A3:S=1/400

開設者 一級建築士 佐藤八尋 第115410号
管理建築士 一級建築士 小松道就 第223530号

A-09