

生第 08112 号

野市図書館非構造部材耐震化工事

(建築主体)

図面番号	図面名	図面番号	図面名	図面番号	図面名
A - 01	図面目録	A - 21	西面立面図、改修部分リスト	A - 41	展開図-14
A - 02	特記仕様書 (建築改修工事編) (1)	A - 22	断面図	A - 42	展開図-15
A - 03	特記仕様書 (建築改修工事編) (2)	A - 23	矩計図	A - 43	建具配置図-1
A - 04	特記仕様書 (建築改修工事編) (3)	A - 24	地階天井伏図	A - 44	建具配置図-2
A - 05	特記仕様書 (建築改修工事編) (4)	A - 25	1階天井伏図	A - 45	建具配置図-3
A - 06	特記仕様書 (建築改修工事編) (5)	A - 26	2階天井伏図	A - 46	建具配置図-4
A - 07	特記仕様書 (建築改修工事編) (6)	A - 27	3階天井伏図	A - 47	建具表-1
A - 08	特記仕様書 (建築改修工事編) (9)	A - 28	展開図-1	A - 48	建具表-2
A - 09	特記仕様書 (建築改修工事編) (10)	A - 29	展開図-2	A - 49	建具表-3
A - 10	付近見取図、配置図、工事概要	A - 30	展開図-3	A - 50	建具表-4
A - 11	仕上げ表-1	A - 31	展開図-4	A - 51	建具表-5
A - 12	仕上げ表-2	A - 32	展開図-5	A - 52	地階、1階 家具補強位置図
A - 13	地階、1階平面図	A - 33	展開図-6	A - 53	地階、1階家具補強リスト
A - 14	地階、1階改修部分リスト	A - 34	展開図-7	A - 54	2階 家具補強位置図
A - 15	2階平面図、改修部分リスト	A - 35	展開図-8	A - 55	3階 家具補強位置図
A - 16	3階平面図、改修部分リスト	A - 36	展開図-9	A - 56	家具その他固定金物リスト
A - 17	屋上平面図、改修部分リスト	A - 37	展開図-10		
A - 18	南面立面図、改修部分リスト	A - 38	展開図-11		
A - 19	東面立面図、改修部分リスト	A - 39	展開図-12		
A - 20	北面立面図、改修部分リスト	A - 40	展開図-13		

[illegible]

外壁改修工事（タイル張り仕上げ外壁）

4-3

・既存タイル張りの撤去

・ひび割れ部
改修工法

・外壁タイル張り全面 ・図示の範囲
撤去範囲 ※下地モルタルまで ・張付けモルタルまで ・タイルのみ

改修箇所 ※既存タイル張り面 [4.1.4][4.4.5、6]
・既存タイル撤去面（ ・コンクリート面 ・モルタル面 ）

※樹脂注入工法

種 類	ひび割れ幅(mm)	注入口間隔(mm)	注入量(ml/m)
※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	0.2以上～1.0以下	※200～300	※130
・手動式エポキシ樹脂注入工法	0.2以上～0.3未満	※ 50～100	※ 40
・機械式エポキシ樹脂注入工法	0.3以上～0.5未満	※100～200	※ 70
	0.5以上～1.0以下	※150～250	※130

コア抜き検査 ※行う ・行わない
抜き個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・（ ）
抜き部の補修方法 ※図示 ・（ ）

・Uカットシール材充填工法（既存タイル張り撤去面）
・シーリング材充填
充填材料の種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・（ ）
ポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない
・可とう性エポキシ樹脂

・欠損部改修工法

・タイル部分張替え工法 [4.1.4][4.4.5～8]
張付け用材料の種類 ・ポリマーセメントモルタル
・JIS A 5557に基づく一液反応硬化形成シリコーン樹脂系

・タイル張替え工法
張付け用材料の種類 ・張付けモルタル（・現場調査材料 ・既調合モルタル）
・JIS A 5557に基づく一液反応硬化形成シリコーン樹脂系

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地
位置 ※改修標準仕様書 表4.4.2による ・図示 ・（ ）

外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整塗材塗りの接着力試験 ・行う ・行わない
下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 ・目荒らし工法 ・（ ）
・セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り
タイル張りの工法
外装タイル ※密着張り ・改良圧着張り
ユニットタイル ・マスク張り ・モザイクタイル張り
・有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張り
シーリング材の種類
打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 ・（ ）
伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系 ・（ ）

[4.1.4][4.4.5、9～15]

改修工法の種類	フックピンの本数(本/㎡)		注入口の箇所数(箇所/㎡)		注入量 (箇所/ml)
	一般部	指定部	一般部	指定部	
・アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法	※16	※25	――	――	※25
・アンカーピンニング 全面エポキシ樹脂注入工法	※13	※20	※12	※20	※25
・アンカーピンニング 全面※リマセメントスラリー注入工法	※13	※20	※12	※20	※50
・注入口付フックピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法	※9	※16	――	――	※25
・注入口付フックピンニング 全面エポキシ樹脂注入工法	※9	※16	※9	※16	※25
・注入口付アンカーピンニング 全面※リマセメントスラリー注入工法	※9	※16	※9	※16	※50
・注入口付アンカーピンニング エポキシ樹脂注入タイル固定工法	・	・	――	――	※25
・タイル部分張替え工法					
・タイル張替え工法					

アンカーピンの材質等
※ステンレス鋼（SUS304）呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの ・（ ）
注入口付アンカーピンの材質等
※ステンレス鋼（SUS304）呼び外径6mm程度 ・（ ）

・タイル部分張替え工法
張付け用材料の種類 ・ポリマーセメントモルタル
・JIS A 5557に基づく一液反応硬化形成シリコーン樹脂系

4-4

・既存塗膜等の除去
、下地処理及び
下地調整

・下地調整塗材

・仕上塗材仕上げ

外壁改修工事（仕上塗材仕上げ外壁等改修）

・目地改修工法

・タイルの形状、
寸法等

・目地ひび割れ部改修工法 [4.1.4][4.4.5、16]
・伸縮調整目地改修工法
伸縮調整目地の位置及び寸法 ※図示 ・（ ）

タイルの形状、寸法等 [4.4.5、8]

施工箇所	形状寸法 (mm)	再生材 適用[G]	吸水率による区分 I類 II類 III類	うわぐすり 施すゆ無ゆ	役物 ありなし	色 標準特注	耐凍害性 ありなし	耐滑 り性
		・	・	・	・	・	・	・
		・	・	・	・	・	・	・

標準的な曲がりの役物は一体成形とする
見本焼き ・行う（施工箇所： ） ※行わない
試験張り ・行う（範囲、仕様等は図示 ） ※行わない

[4.5.4]

工 法	処理範囲	下地面の補修
・サンダー工法	※既存仕上げ面全体 ・図示	4-1～4-3による
・高圧水洗工法	※既存仕上げ面全体 ・図示	
・塗膜はく離削工法	※既存仕上げ面全体 ・図示	
○水洗い工法	※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離削工法の 処理範囲以外の既存仕上げ面全体 ・図示	

（軒天）
※下地調整塗材（※C－2 ○C－1 C M－2） [4.5.2]
・ポリマーセメントモルタル

新規仕上塗材の種類 [4.1.5][4.5.2][表4.5.1]

種 類	呼び名	防火材料	仕上げる形状
○薄付け仕上塗材	・外装薄塗材Si	・	○砂壁状（・吹付け ○ローラー塗り）（軒天）
	・可とう形外装薄塗材Si	・	・ゆず肌状（・吹付け ・ローラー塗り）
	○外装薄塗材E	・	・さざ波状 ・平たん状
	・可とう形外装薄塗材E	・	・凹凸状（・吹付け ・こて塗り）
	・防水形外装塗材E	・	・着色骨材砂壁状（・吹付け ・こて塗り）
	・外装薄塗材S	・	・砂壁状じゅらく ・京壁状じゅらく
	・厚付け仕上塗材	・外装厚塗材C	・
	・外装厚塗材Si	・	・凹凸状 ・ひき起こし ・かき落とし
	・外装厚塗材E	・	上塗材 ・適用する ・適用しない
○複層仕上塗材	・複層塗材CE	・	○ゆず肌状
	・可とう形複層塗材CE	・	模様型枠部分（○吹付け ・ローラー塗り）
	・複層塗材Si	・	※天候に注意
	○複層塗材E	・	合板型枠部分（・吹付け ○ローラー塗り）
	・複層塗材RE	・	耐候性 ※耐候形3種 ・
	・防水形複層塗材CE	・	上塗材
	・防水形複層塗材E	・	溶 媒 ※水系 ・溶剤系 ・弱水溶性
・可とう形改修用 仕上塗材	・可とう形改修塗材E	・	樹 脂 ※アクリル系
	・可とう形改修塗材RE	・	外 観 ※つやあり ・つやなし ・メタリック
	・可とう形改修塗材CE	・	上塗材 溶 媒 ※水系 ・溶剤系 ・弱水溶性 樹 脂 ※アクリル系 外 観 ※つやあり ・つやなし ・メタリック

種 別 ・A種 ・B種 [4.1.5][4.6.2][表4.6.1]

・マスチック塗材塗り

・外壁用塗膜防水材
塗り

5

・改修工法

・防火戸

・見本の製作等

・防犯建物部品

・アルミニウム製建具

・網戸等

・樹脂製建具

・銅製建具

[5.1.3]

建具の種類	かぶせ工法	撤去工法	適用箇所	
・アルミニウム製建具	・	・	※図示	・
・樹脂製建具	――		※図示	・
・銅製建具	・外部	・	※図示	・
	・内部	・	※図示	・
・銅製軽量建具	・	・	※図示	・
・ステンレス製建具	・	・	※図示	・
・木製建具	・	・	※図示	・

新規に建具を設ける場合
壁部分の開口の開け方 ※図示 ・（ ）
新規建具周囲の補修工法及び範囲 ※図示 ・（ ）

建具符号（ ） [5.1.4]
防火戸、ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動 ・適用する

建具見本の製作 ・行う （建具符号： ） [5.1.5]
建具見本の程度 ・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する
・納まり等がわかる程度
特殊な建具の仮組 ・行う （建具符号： ）

※適用する （ ） [5.1.7]

特記仕様書（建築改修工事編）（3）

A- 04

令和4年度版

高知県土木部建築課

工事名

野市図書館非構造部材耐震化工事（建築主体）

令和5年7月改正

株式会社 かめお設計



KAMEO ARCHITECTURAL OFFICE

高知市一ツ橋町2丁目53番地2 PHONE 088-822-0597 FAX 088-822-0553
一級建築士事務所（高知県）登録第51号 一級建築士 登録第78574号 亀尾明宏

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材	施工箇所	化粧薄板の樹種	芯材の樹種	寸法 (mm)	化粧薄板の厚さ(mm)	見付け材面の品質	含水率	間伐材等の適用
							※15%以下	
	・JAS 0701に基づく造作用単板積層材							
	施工箇所	品名	寸法 (mm)	表面の品質			防虫処理	間伐材等の適用
				・塗装加工 ・加工しない(・1等・2等・3等)			・する ・しない	
	・JAS 0701以外の造作用単板積層材							
	施工箇所	寸法 (mm)	含水率	表面の品質			防虫処理	
			※14%以下	・塗装加工 ・加工しない(・1等・2等・3等)			・する ・しない	
	・JAS 3079に基づく直交集成板							
	施工箇所	品名	曲げ強度 (強度等級)	種別	接着性能 (使用環境)	樹種	寸法 (mm)	間伐材等の適用
・CLT(直交集成板)	・「合板の日本農林規格」による普通合板							
	施工箇所	厚さ (mm)	接着の程度	単板の樹種名	板面の品質		防虫処理	間伐材等の適用
		※5.5 ・	※1類 ・2類		広葉樹 針葉樹		・1等 ※2等以上 ※C-D以上 ・	・する ・しない
	・「合板の日本農林規格」による構造用合板							
	施工箇所	厚さ (mm)	接着の程度	等級	単板の樹種名	板面の品質	防虫処理	強度等級
		※12 ・	・特類 ※1類	・1級 ※2級以上		※C-D以上 ・	・する ・しない	
	・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板							
	施工箇所	厚さ(mm)	接着の程度	単板の樹種名	防虫処理	間伐材等の適用		
			・特類 ・1類		・する ・しない			
	・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板							
施工箇所	厚さ(mm)	接着の程度	化粧板に使用する単板の樹種名	防虫処理				
		・1類 ・2類		・する ・しない				
・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板								
施工箇所	厚さ(mm)	接着の程度	化粧加工の方法	単板の樹種名	防虫処理			
		・1類 ・2類			・する ・しない			
・パーティクルボード								
施工箇所	厚さ(mm)	表裏面の状態による区分	曲げ強さによる区分	耐水性	難燃性			
	※15		※13タイプ	※P又はM				
・JAS 0360に基づく構造用パネル								
施工箇所	厚さ(mm)	品名						
・ミディアムデンシティーファイバーボード(MDF)								
施工箇所	厚さ(mm)	表裏面の状態による区分	曲げ強さによる区分	接着剤	難燃性	間伐材等の適用		
・接合具等	造作材の化粧面の釘打ち							[6.5.3]
	※隠し釘打ち ・釘頭埋木 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し 諸金物 ※かすがい、座金、箱金物、短冊金物 (改修標準仕様書表6.5.3～5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度) (形状： 寸法： 材質：)							
	ホルムアルデヒドの放散量							[6.5.3、4][6.8.2][6.9.2][6.11.4、5]
	※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による。							
	・防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材 適用部位()							[6.5.5]
	・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 適用部位							
	保存処理性能区分							
	・K2 ・K3 ※K4							
・接着剤	ホルムアルデヒドの放散量							[6.5.3、4][6.8.2][6.9.2][6.11.4、5]
	※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による。							
	・防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材 適用部位()							[6.5.5]
	・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 適用部位							
	適用部位							
	・K2 ・K3 ※K4							
	・薬剤の接着剤への混入による防腐・防蟻処理 適用部位()							
・合板等の加圧注入処理の適用 適用部位()								
・防腐、防蟻処理								
							</	

○せっこうボード、 その他ボード及 び合板張り	種 類		JIS記号	[6.13.2、3] 厚さ (mm)、規格等							
	・硬質木毛セメント板		HW	・15	・20	・25	・				
	・中質木毛セメント板		MW	・15	・20	・25	・				
	・普通木毛セメント板		NW	・15	・20	・25	・				
	・硬質木片セメント板		H F	・12	・15	・18	・21	・			
	・普通木片セメント板		N F	・ 3 0							
	○けい酸カルシウム板		0.8 F K 1.0 F K	タイプ2 (無石棉)		○6		・ 8			
	○ロックウール化粧吸音板		D R	※フットタイプ [※] (※ 9 (不燃) ・11(不燃))				・ (不燃)			
	・ロックウール吸音ボード1号		R W－B	※25		・					
	・ガラスウール吸音ボード [※] 32 K		G W－B	※25 (ガラスクロス包)		・					
○せっこうボード	・普通木毛セメント板		G B－R	※12.5 (不燃)		・15 (不燃)		○9.5			
	・不燃積層せっこうボード		G B－N C	9.5 (不燃) ・化粧無 (下地張り用)				・化粧有 (トラバチン模様)			
	・シージングせっこうボード		G B－S	12.5 (不燃 ・準不燃)							
	・強化せっこうボード		G B－F	・12.5 (不燃)		・15 (不燃)					
	・せっこうラスボード		G B－L	9.5							
	・化粧せっこうボード (木目)		G B－D (W)	12.5 (不燃) 幅 440mm 程度 模様 (※桎目 ・板目) 専用下地材有り							
	○化粧せっこうボード [※] (トラバチン模様)		G B－D (T)	9.5 (準不燃)							
	・普通合板			・生地、透明塗料塗り (ラウン合板程度)		・不透明塗料塗り (しな合板程度)					
	・天然木化粧合板										
	・特殊加工化粧合板			・オーバーレイ ・プリント ・塗装							
○壁紙張り	・メラミン樹脂化粧板			JIS K 6903 による 厚さ1.2							
	・ポリエステル樹脂化粧板										
	・ミディアムテンシティブファイバー [※]		G－M D F	・3	・7	・9	・12	・無研磨 ・研磨			
	・単板張りハティクル [※] ボード			・無研磨板 ・研磨板		・10		・12	・15	・18	・
	・化粧パーティクルボード			・単板オーバーレイ ・プラスチックオーバーレイ ・塗装		・10 (難燃)		・12 (難燃)	・		
	・ハードボード (素地)		H B	・無研磨板 (・スタンダード ・テンバード)		・研磨板 (・スタンダード ・テンバード)					
	・ハードボード (化粧)			・内装用 ・外装用		・2.5		・3.5	・5	・7	
	・インシュレーションボード [※]		A－I B T－I B	A 級		・9		・12	・15	・18	
	・火山性ガラス質複層板 化粧加工K2		密度 A I	・6		・9	・12				
	○モルタル塗り	せっこうボード等の下地 ※図示 遮音シール材 ・適用する (・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド) 合板類、繊維板及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量 ※「1(各章共通事項)．室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策」による 合板類の張付け ・ A 種 ※ B 種 せっこうボードの目地工法 ・仕上表による ・ ()			ホルムアルデヒド放散量		[6.14.2、3]				
施工箇所		壁紙の種類				防火性能		備 考			
		紙	繊維	プラスチック	無機質	その他	※不燃 ・準不燃				
		・	・	○	・	・	※不燃 ・準不燃				
		・	・	・	・	・					
モルタル・プラスター面の下地調整		※ B 種		・ A 種							
コンクリート面の下地調整		※ B 種		・ A 種							
せっこうボード面の下地調整		※ B 種		・ A 種							
モルタル		・現場調合材料 ・既調合材料						[6.15.3、5、6]			
既製目地材		・使用する (施工箇所： 形状： ※図示)									
床の目地	・設ける (工法 ※押し目地 ・)										
○タイル張り	目地割り ※2㎡程度 (最大目地間隔3m程度)				・ ()						
	壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の下地処理 ※図示										
	伸縮調整目地の位置	・ () ・図示						[6.16.2～4]			
	見本焼き	・行う ・行わない									
	試験張り	・行う ・行わない									
	・セメントモルタルによるタイル張り タイルの形状、寸法等										
	施工箇所	形状寸法 (mm)	再生材の 適用 	吸水率による区分  Ⅰ類  Ⅱ類  Ⅲ類	うわぐすり 施ゆう無ゆう	役物 有 無	色 標準特注	耐凍害性 ありなし	耐滑 り性	備考	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	・セルフレベルリング材塗り	標準的な曲がりの役物は一体成形とする 内装壁タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による									
○有機系接着剤によるタイル張り タイルの形状、寸法等											
施工箇所		形状寸法 (mm)	再生材の 適用 	吸水率による区分  Ⅰ類  Ⅱ類  Ⅲ類	うわぐすり 施ゆう無ゆう	役物 有 無	色 標準特注	耐凍害性 ありなし	耐滑 り性	備考	
		・	・	・	・	○	○	・	○	・	
		・	・	・	・	・	・	・	・	・	
標準的な曲がりの役物は一体成形とする 内装壁タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による											
塗 厚 () mm								[6.17.2、3]			
屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 ※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による 防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 ・次の箇所を除き防火材料とする (箇所)		塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲 ※塗替え面積の30% ・図示 既存錆止め塗料の鉛含有量調査 ・行う (箇所) ・行わない		[7.2.1～7]							
		下地調整									
		下地面の種類		下地調整の種別 塗替え		ひび割れ部の補修					
		木部		※RB種 ・							
鉄鋼面		※RB種 ・									
亜鉛めっき鋼面		※RB種 ・									
亜鉛めっき鋼面 (鋼製建具等)		※RB種 ・									
モルタル面、プラスター面		※RB種 ・		・ 行う							
コンクリート面 (DP以外)、ALCパネル面		※RB種 ・		・ 行う							
コンクリート面 (DP)		・ RB種 ・ RC種		・ 行う							
押出成形セメント板面		・ RA種 ・ RB種 ・ RC種		・ 行う							
せっこうボード面、その他ボード面		※RB種									
錆止め塗料塗りの種別				[7.4.2、3]							
素地面		塗装の種類		塗料の種別		工程の種別					
鉄鋼面	SOP (工程の種別は表7.4.3)	塗替え		A種		※C種 ・					
		新規見え掛り		A種		※A種 ・					
		新規見え隠れ		A種		※B種 ・					
	EP-G (工程の種別は表7.4.3)	塗替え		※B種 ・ A種		※C種 ・					
		新規見え掛り		※B種 ・ A種		※A種 ・					
		新規見え隠れ		※B種 ・ A種		※B種 ・					
	DP (工程の種別は表7.4.4)	塗替え		7.4.2(1)(1)(b)による。		・ B種 (下地調整RB種) ・ C種 (下地調整RC種)					
亜鉛めっき鋼面	SOP (工程の種別は表7.4.5)	塗替え		※A種 ・ B種		※C種 ・					
		新規 鋼製建具等		※A種 ・ B種		※A種 ・					
		新規 その他		※B種		※B種 ・					
	EP-G (工程の種別は表7.4.5)	塗替え		C種 ・		※C種 ・					
		新規 鋼製建具等		C種 ・		※A種 ・					
		新規 その他		C種 ・		※B種 ・					
	DP (工程の種別は表7.4.6)	塗替え		B種 ・		－					
	新規		B種 ・		－						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

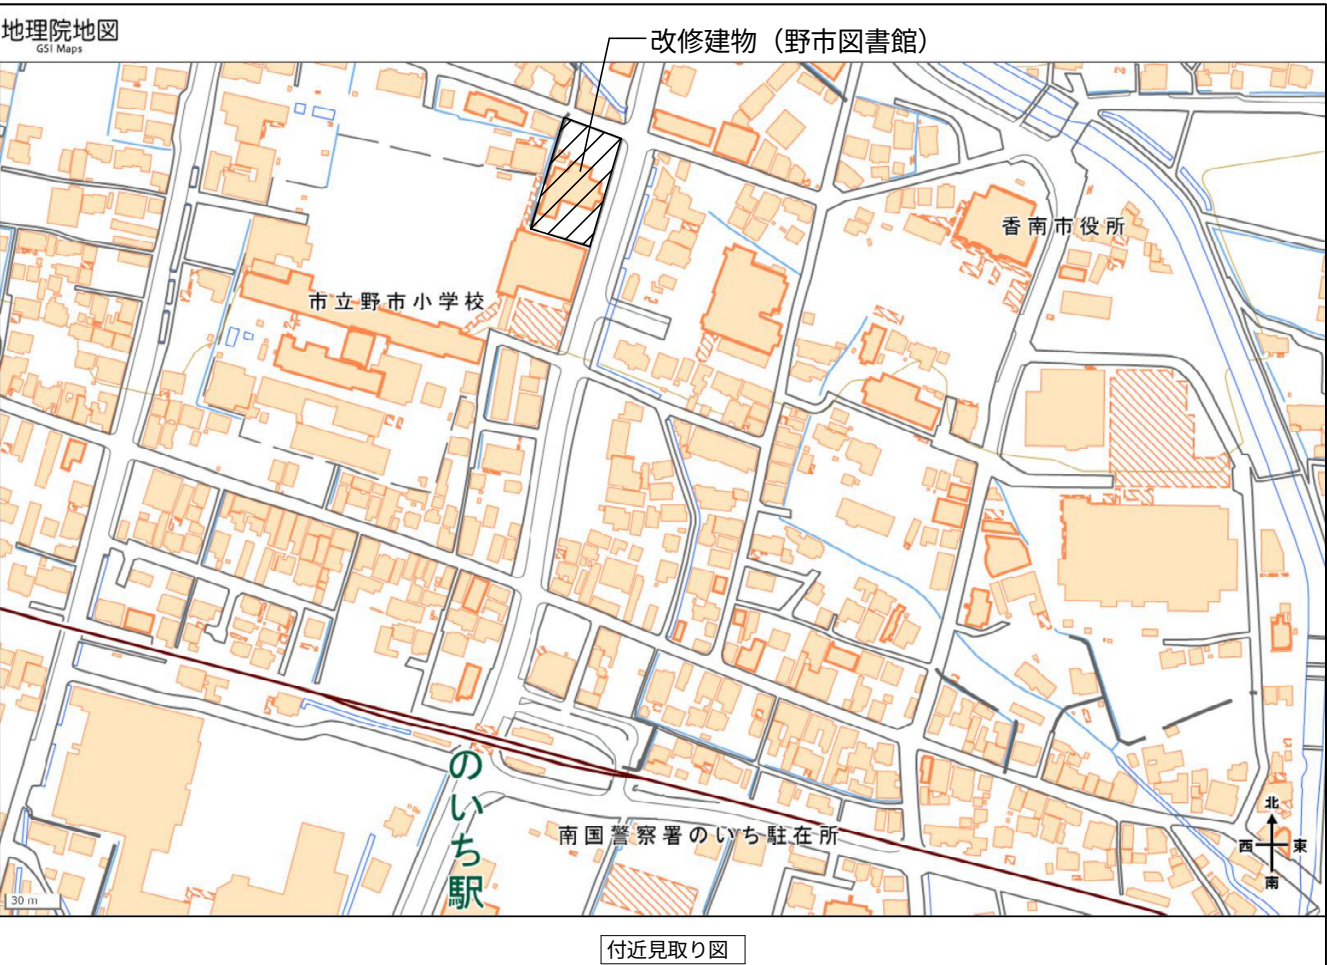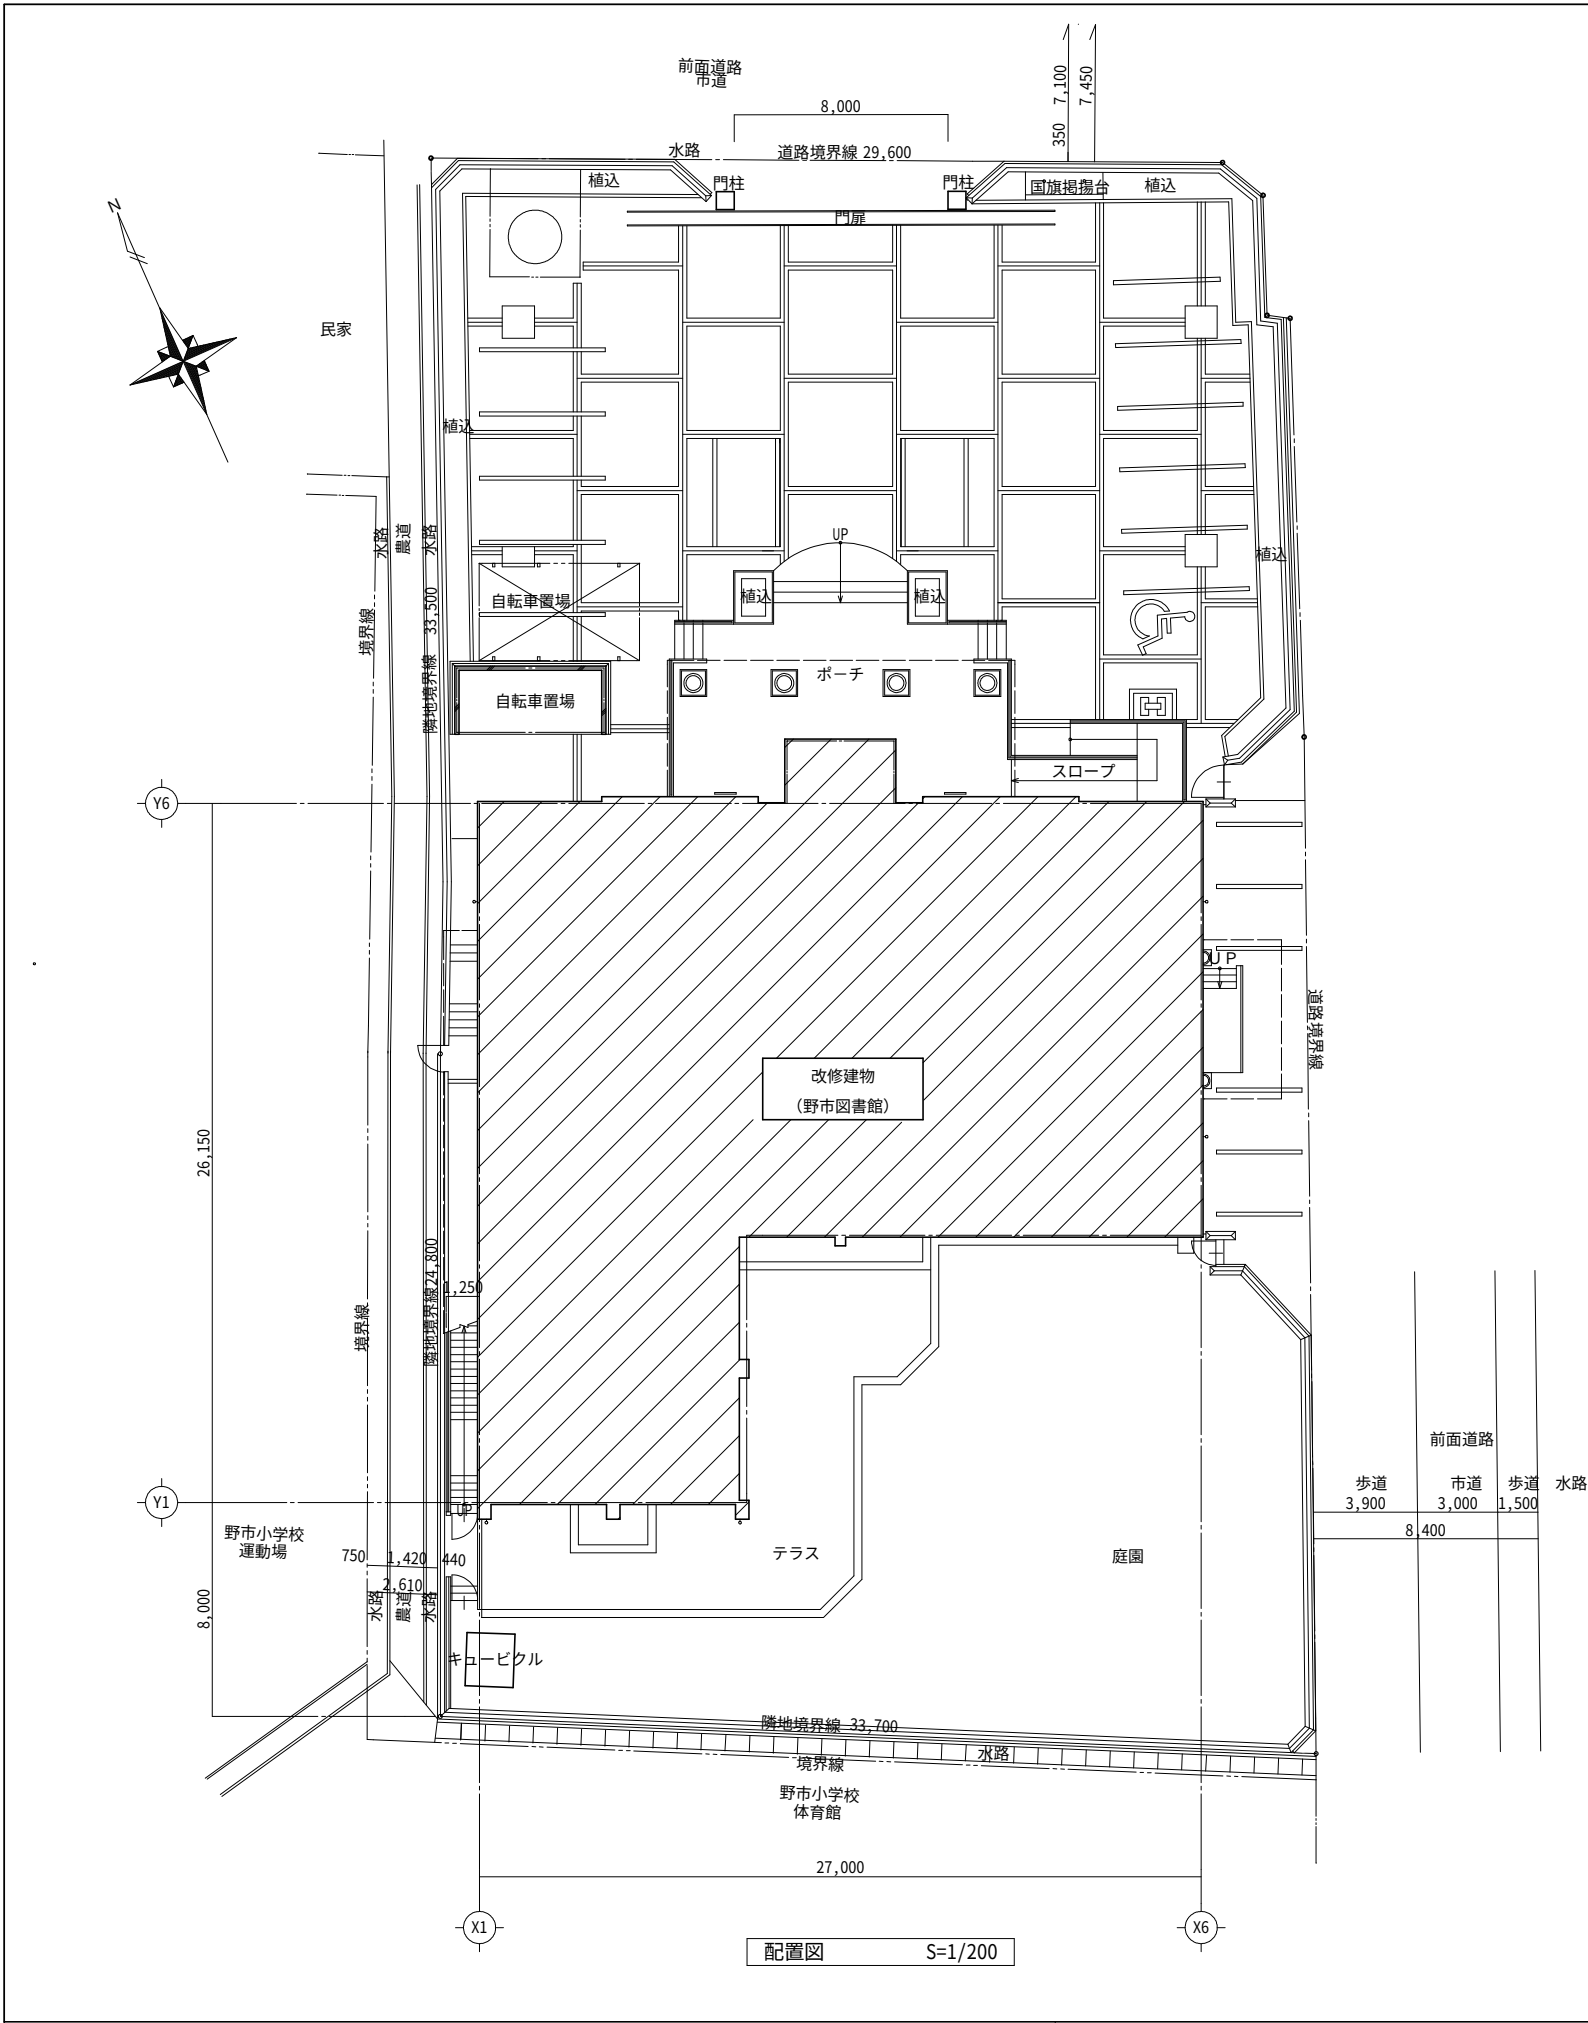

工事概要、仮設工事凡例	
工事名	野市図書館非構造部材耐震化工事 (建築主体)
建築物の名称	野市図書館
○内外装劣化補修工事	○建具改修工事
・外壁損傷部補修: ひび割れ、浮き、欠損、爆裂補修等	・床3m以上の既存ガラス: 原則合わせガラスへ入替え
・内壁損傷部補修: ひび割れ、浮き補修	・床3m未満の既存ガラス: 原則飛散防止フィルム貼り
○外部仕上改修工事	・板厚5mm未満の既存ガラス: 原則合わせガラスへ入替え
・外壁: 複層塗材ローラー、吹付塗り替え	・排煙窓開閉不良部の調整
・軒裏: 外装薄塗材ローラー塗り替え	・鋼製建具: 金物取り替、及び調整等
・屋根: シート防水 (既存のまま、水洗いの上トップコート塗り)	・木製建具: 金物取り替、及び調整等
・バルコニー・庇: 塗膜防水改修	○その他工事
・窓等シーリング改修: 全て撤去、再充填	・家具等固定、転倒防止
○内装改修工事	
・壁タイル浮き部貼替等	
・壁壁損傷部 (ひび割れ、浮き、爆裂)	
・鋼製天井地下地補修 (壁際吊りボルト不足箇所の補修)	
・空調機補修に伴う天井仕上材の撤去、復旧	
※下記の工事は施工数量調査を行う	
・外壁改修工事 外壁損傷部 (ひび割れ、浮き、爆裂)	
・内装改修工事 壁タイル浮き部	

外部仕上表

	根廻り	壁	窓	柱	梁	庇	軒天	備考
東面	模倣型打放し 吹付タイル 合板型打放し	模倣型打放し タイル系付	アルミサッシ (電着着色)	模倣型打放し タイル系付	模倣型打放し タイル系付	合板型打放し 吹付タイル	合板型打放し タイル系付	壁 1~5 樋 6
西面	合板型打放し	全上	全上	全上	全上	全上	全上	壁 1~3 5 床 4
南面	模倣型打放し 吹付タイル 合板型打放し	全上	全上	全上	全上	全上	全上	壁 2~6 樋 1
北面	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	壁 4~6 柱 2 建具 1 3
屋根	合成板分厚ルーフィング ①1.5% 排水工法							

内部仕上表

※1~3Fの外周部のカベモルタル養生は、養生部は、養生部として、断熱モルタルで25mmとする。

記号表
PB ⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱
㊲
㊳
㊴
㊵
㊶
㊷
㊸
㊹
㊺
㊻
㊼
㊽
㊾
㊿
㏀
㏁
㏂
㏃
㏄
㏅
㏆
㏇
㏈
㏉
㏊
㏋
㏌
㏍
㏎
㏏
㏐
㏑
㏒
㏓
㏔
㏕
㏖
㏗
㏘
㏙
㏚
㏛
㏜
㏝
㏞
㏟
㏠
㏡
㏢
㏣
㏤
㏥
㏦
㏧
㏨
㏩
㏪
㏫
㏬
㏭
㏮
㏯
㏰
㏱
㏲
㏳
㏴
㏵
㏶
㏷
㏸
㏹
㏺
㏻
㏼
㏽
㏾
㏿
㐀
㐁
㐂
㐃
㐄
㐅
㐆
㐇
㐈
㐉
㐊
㐋
㐌
㐍
㐎
㐏
㐐
㐑
㐒
㐓
㐔
㐕
㐖
㐗
㐘
㐙
㐚
㐛
㐜
㐝
㐞
㐟
㐠
㐡
㐢
㐣
㐤
㐥
㐦
㐧
㐨
㐩
㐪
㐫
㐬
㐭
㐮
㐯
㐰
㐱
㐲
㐳
㐴
㐵
㐶
㐷
㐸
㐹
㐺
㐻
㐼
㐽
㐾
㐿
㑀
㑁
㑂
㑃
㑄
㑅
㑆
㑇
㑈
㑉
㑊
㑋
㑌
㑍
㑎
㑏
㑐
㑑
㑒
㑓
㑔
㑕
㑖
㑗
㑘
㑙
㑚
㑛
㑜
㑝
㑞
㑟
㑠
㑡
㑢
㑣
㑤
㑥
㑦
㑧
㑨
㑩
㑪
㑫
㑬
㑭
㑮
㑯
㑰
㑱
㑲
㑳
㑴
㑵
㑶
㑷
㑸
㑹
㑺
㑻
㑼
㑽
㑾
㑿
㒀
㒁
㒂
㒃
㒄
㒅
㒆
㒇
㒈
㒉
㒊
㒋
㒌
㒍
㒎
㒏
㒐
㒑
㒒
㒓
㒔
㒕
㒖
㒗
㒘
㒙
㒚
㒛
㒜
㒝
㒞
㒟
㒠
㒡
㒢
㒣
㒤
㒥
㒦
㒧
㒨
㒩
㒪
㒫
㒬
㒭
㒮
㒯
㒰
㒱
㒲
㒳
㒴
㒵
㒶
㒷
㒸
㒹
㒺
㒻
㒼
㒽
㒾
㒿
㓀
㓁
㓂
㓃
㓄
㓅
㓆
㓇
㓈
㓉
㓊
㓋
㓌
㓍
㓎
㓏
㓐
㓑
㓒
㓓
㓔
㓕
㓖
㓗
㓘
㓙
㓚
㓛
㓜
㓝
㓞
㓟
㓠
㓡
㓢
㓣
㓤
㓥
㓦
㓧
㓨
㓩
㓪
㓫
㓬
㓭
㓮
㓯
㓰
㓱
㓲
㓳
㓴
㓵
㓶
㓷
㓸
㓹
㓺
㓻
㓼
㓽
㓾
㓿
㔀
㔁
㔂
㔃
㔄
㔅
㔆
㔇
㔈
㔉
㔊
㔋
㔌
㔍
㔎
㔏
㔐
㔑
㔒
㔓
㔔
㔕
㔖
㔗
㔘
㔙
㔚
㔛
㔜
㔝
㔞
㔟
㔠
㔡
㔢
㔣
㔤
㔥
㔦
㔧
㔨
㔩
㔪
㔫
㔬
㔭
㔮
㔯
㔰
㔱
㔲
㔳
㔴
㔵
㔶
㔷
㔸
㔹
㔺
㔻
㔼
㔽
㔾
㔿
㕀
㕁
㕂
㕃
㕄
㕅
㕆
㕇
㕈
㕉
㕊
㕋
㕌
㕍
㕎
㕏
㕐
㕑
㕒
㕓
㕔
㕕
㕖
㕗
㕘
㕙
㕚
㕛
㕜
㕝
㕞
㕟
㕠
㕡
㕢
㕣
㕤
㕥
㕦
㕧
㕨
㕩
㕪
㕫
㕬
㕭
㕮
㕯
㕰
㕱
㕲
㕳
㕴
㕵
㕶
㕷
㕸
㕹
㕺
㕻
㕼
㕽
㕾
㕿
㖀
㖁
㖂
㖃
㖄
㖅
㖆
㖇
㖈
㖉
㖊
㖋
㖌
㖍
㖎
㖏
㖐
㖑
㖒
㖓
㖔
㖕
㖖
㖗
㖘
㖙
㖚
㖛
㖜
㖝
㖞
㖟
㖠
㖡
㖢
㖣
㖤
㖥
㖦
㖧
㖨
㖩
㖪
㖫
㖬
㖭
㖮
㖯
㖰
㖱
㖲
㖳
㖴
㖵
㖶
㖷
㖸
㖹
㖺
㖻
㖼
㖽
㖾
㖿
㗀
㗁
㗂
㗃
㗄
㗅
㗆
㗇
㗈
㗉
㗊
㗋
㗌
㗍
㗎
㗏
㗐
㗑
㗒
㗓
㗔
㗕
㗖
㗗
㗘
㗙
㗚
㗛
㗜
㗝
㗞
㗟
㗠
㗡
㗢
㗣
㗤
㗥
㗦
㗧
㗨
㗩
㗪
㗫
㗬
㗭
㗮
㗯
㗰
㗱
㗲
㗳
㗴
㗵
㗶
㗷
㗸
㗹
㗺
㗻
㗼
㗽
㗾
㗿
㘀
㘁
㘂
㘃
㘄
㘅
㘆
㘇
㘈
㘉
㘊
㘋
㘌
㘍
㘎
㘏
㘐
㘑
㘒
㘓
㘔
㘕
㘖
㘗
㘘
㘙
㘚
㘛
㘜
㘝
㘞
㘟
㘠
㘡
㘢
㘣
㘤
㘥
㘦
㘧
㘨
㘩
㘪
㘫
㘬
㘭
㘮
㘯
㘰
㘱
㘲
㘳
㘴
㘵
㘶
㘷
㘸
㘹
㘺
㘻
㘼
㘽
㘾
㘿
㙀
㙁
㙂
㙃
㙄
㙅
㙆
㙇
㙈
㙉
㙊
㙋
㙌
㙍
㙎
㙏
㙐
㙑
㙒
㙓
㙔
㙕
㙖
㙗
㙘
㙙
㙚
㙛
㙜
㙝
㙞
㙟
㙠
㙡
㙢
㙣
㙤
㙥
㙦
㙧
㙨
㙩
㙪
㙫
㙬
㙭
㙮
㙯
㙰
㙱
㙲
㙳
㙴
㙵
㙶
㙷
㙸
㙹
㙺
㙻
㙼
㙽
㙾
㙿
㚀
㚁
㚂
㚃
㚄
㚅
㚆
㚇
㚈
㚉
㚊
㚋
㚌
㚍
㚎
㚏
㚐
㚑
㚒
㚓
㚔
㚕
㚖
㚗
㚘
㚙
㚚
㚛
㚜
㚝
㚞
㚟
㚠
㚡
㚢
㚣
㚤
㚥
㚦
㚧
㚨
㚩
㚪
㚫
㚬
㚭
㚮
㚯
㚰
㚱
㚲
㚳
㚴
㚵
㚶
㚷
㚸
㚹
㚺
㚻
㚼
㚽
㚾
㚿
㜀
㜁
㜂
㜃
㜄
㜅
㜆
㜇
㜈
㜉
㜊
㜋
㜌
㜍
㜎
㜏
㜐
㜑
㜒
㜓
㜔
㜕
㜖
㜗
㜘
㜙
㜚
㜛
㜜
㜝
㜞
㜟
㜠
㜡
㜢
㜣
㜤
㜥
㜦
㜧
㜨
㜩
㜪
㜫
㜬
㜭
㜮
㜯
㜰
㜱
㜲
㜳
㜴
㜵
㜶
㜷
㜸
㜹
㜺
㜻
㜼
㜽
㜾
㜿
㝀
㝁
㝂
㝃
㝄
㝅
㝆
㝇
㝈
㝉
㝊
㝋
㝌
㝍
㝎
㝏
㝐
㝑
㝒
㝓
㝔
㝕
㝖
㝗
㝘
㝙
㝚
㝛
㝜
㝝
㝞
㝟
㝠
㝡
㝢
㝣
㝤
㝥
㝦
㝧
㝨
㝩
㝪
㝫
㝬
㝭
㝮
㝯
㝰
㝱
㝲
㝳
㝴
㝵
㝶
㝷
㝸
㝹
㝺
㝻
㝼
㝽
㝾
㝿
㞀
㞁
㞂
㞃
㞄
㞅
㞆
㞇
㞈
㞉
㞊
㞋
㞌
㞍
㞎
㞏
㞐
㞑
㞒
㞓
㞔
㞕
㞖
㞗
㞘
㞙
㞚
㞛
㞜
㞝
㞞
㞟
㞠
㞡
㞢
㞣
㞤
㞥
㞦
㞧
㞨
㞩
㞪
㞫
㞬
㞭
㞮
㞯
㞰
㞱
㞲
㞳
㞴
㞵
㞶
㞷
㞸
㞹
㞺
㞻
㞼
㞽
㞾
㞿
㟀
㟁
㟂
㟃
㟄
㟅
㟆
㟇
㟈
㟉
㟊
㟋
㟌
㟍
㟎
㟏
㟐
㟑
㟒
㟓
㟔
㟕
㟖
㟗
㟘
㟙
㟚
㟛
㟜
㟝
㟞
㟟
㟠
㟡
㟢
㟣
㟤
㟥
㟦
㟧
㟨
㟩
㟪
㟫
㟬
㟭
㟮
㟯
㟰
㟱
㟲
㟳
㟴
㟵
㟶
㟷
㟸
㟹
㟺
㟻
㟼
㟽
㟾
㟿
㠀
㠁
㠂
㠃
㠄
㠅
㠆
㠇
㠈
㠉
㠊
㠋
㠌
㠍
㠎
㠏
㠐
㠑
㠒
㠓
㠔
㠕
㠖
㠗
㠘
㠙
㠚
㠛
㠜
㠝
㠞
㠟
㠠
㠡
㠢
㠣
㠤
㠥
㠦
㠧
㠨
㠩
㠪
㠫
㠬
㠭
㠮
㠯
㠰
㠱
㠲
㠳
㠴
㠵
㠶
㠷
㠸
㠹
㠺
㠻
㠼
㠽
㠾
㠿
㡀
㡁
㡂
㡃
㡄
㡅
㡆
㡇
㡈
㡉
㡊
㡋
㡌
㡍
㡎
㡏
㡐
㡑
㡒
㡓
㡔
㡕
㡖
㡗
㡘
㡙
㡚
㡛
㡜
㡝
㡞
㡟
㡠
㡡
㡢
㡣
㡤
㡥
㡦
㡧
㡨
㡩
㡪
㡫
㡬
㡭
㡮
㡯
㡰
㡱
㡲
㡳
㡴
㡵
㡶
㡷
㡸
㡹
㡺
㡻
㡼
㡽
㡾
㡿
㢀
㢁
㢂
㢃
㢄
㢅
㢆
㢇
㢈
㢉
㢊
㢋
㢌
㢍
㢎
㢏
㢐
㢑
㢒
㢓
㢔
㢕
㢖
㢗
㢘
㢙
㢚
㢛
㢜
㢝
㢞
㢟
㢠
㢡
㢢
㢣
㢤
㢥
㢦
㢧
㢨
㢩
㢪
㢫
㢬
㢭
㢮
㢯
㢰
㢱
㢲
㢳
㢴
㢵
㢶
㢷
㢸
㢹
㢺
㢻
㢼
㢽
㢾
㢿
㣀
㣁
㣂
㣃
㣄
㣅
㣆
㣇
㣈
㣉
㣊
㣋
㣌
㣍
㣎
㣏
㣐
㣑
㣒
㣓
㣔
㣕
㣖
㣗
㣘
㣙
㣚
㣛
㣜
㣝
㣞
㣟
㣠
㣡
㣢
㣣
㣤
㣥
㣦
㣧
㣨
㣩
㣪
㣫
㣬
㣭
㣮
㣯
㣰
㣱
㣲
㣳
㣴
㣵
㣶
㣷
㣸
㣹
㣺
㣻
㣼
㣽
㣾
㣿
㤀
㤁
㤂
㤃
㤄
㤅
㤆
㤇
㤈
㤉
㤊
㤋
㤌
㤍
㤎
㤏
㤐
㤑
㤒
㤓
㤔
㤕
㤖
㤗
㤘
㤙
㤚
㤛
㤜
㤝
㤞
㤟
㤠
㤡
㤢
㤣
㤤
㤥
㤦
㤧
㤨
㤩
㤪
㤫
㤬
㤭
㤮
㤯
㤰
㤱
㤲
㤳
㤴
㤵
㤶
㤷
㤸
㤹
㤺
㤻
㤼
㤽
㤾
㤿
㥀
㥁
㥂
㥃
㥄
㥅
㥆
㥇
㥈
㥉
㥊
㥋
㥌
㥍
㥎
㥏
㥐
㥑
㥒
㥓
㥔
㥕
㥖
㥗
㥘
㥙
㥚
㥛
㥜
㥝
㥞
㥟
㥠
㥡
㥢
㥣
㥤
㥥
㥦
㥧
㥨
㥩
㥪
㥫
㥬
㥭
㥮
㥯
㥰
㥱
㥲
㥳
㥴
㥵
㥶
㥷
㥸
㥹
㥺
㥻
㥼
㥽
㥾
㥿
㦀
㦁
㦂
㦃
㦄
㦅
㦆
㦇
㦈
㦉
㦊
㦋
㦌
㦍
㦎
㦏
㦐
㦑
㦒
㦓
㦔
㦕
㦖
㦗
㦘
㦙
㦚
㦛
㦜
㦝
㦞
㦟
㦠
㦡
㦢
㦣
㦤
㦥
㦦
㦧
㦨
㦩
㦪
㦫
㦬
㦭
㦮
㦯
㦰
㦱
㦲
㦳
㦴
㦵
㦶
㦷
㦸
㦹
㦺
㦻
㦼
㦽
㦾
㦿
㧀
㧁
㧂
㧃
㧄
㧅
㧆
㧇
㧈
㧉
㧊
㧋
㧌
㧍
㧎
㧏
㧐
㧑
㧒
㧓
㧔
㧕
㧖
㧗
㧘
㧙
㧚
㧛
㧜
㧝
㧞
㧟
㧠
㧡
㧢
㧣
㧤
㧥
㧦
㧧
㧨
㧩
㧪
㧫
㧬
㧭
㧮
㧯
㧰
㧱
㧲
㧳
㧴
㧵
㧶
㧷
㧸
㧹
㧺
㧻
㧼
㧽
㧾
㧿
㨀
㨁
㨂
㨃
㨄
㨅
㨆
㨇
㨈
㨉
㨊
㨋
㨌
㨍
㨎
㨏
㨐
㨑
㨒
㨓
㨔
㨕
㨖
㨗
㨘
㨙
㨚
㨛
㨜
㨝
㨞
㨟
㨠
㨡
㨢
㨣
㨤
㨥
㨦
㨧
㨨
㨩
㨪
㨫
㨬
㨭
㨮
㨯
㨰
㨱
㨲
㨳
㨴
㨵
㨶
㨷
㨸
㨹
㨺
㨻
㨼
㨽
㨾
㨿
㩀
㩁
㩂
㩃
㩄
㩅
㩆
㩇
㩈
㩉
㩊
㩋
㩌
㩍
㩎
㩏
㩐
㩑
㩒
㩓
㩔
㩕
㩖
㩗
㩘
㩙
㩚
㩛
㩜
㩝
㩞
㩟
㩠
㩡
㩢
㩣
㩤
㩥
㩦
㩧
㩨
㩩
㩪
㩫
㩬
㩭
㩮
㩯
㩰
㩱
㩲
㩳
㩴
㩵
㩶
㩷
㩸
㩹
㩺
㩻
㩼
㩽
㩾
㩿
㪀
㪁
㪂
㪃
㪄
㪅
㪆
㪇
㪈
㪉
㪊
㪋
㪌
㪍
㪎
㪏
㪐
㪑
㪒
㪓
㪔
㪕
㪖
㪗
㪘
㪙
㪚
㪛
㪜
㪝
㪞
㪟
㪠
㪡
㪢
㪣
㪤
㪥
㪦
㪧
㪨
㪩
㪪
㪫
㪬
㪭
㪮
㪯
㪰
㪱
㪲
㪳
㪴
㪵
㪶
㪷
㪸
㪹
㪺
㪻
㪼
㪽
㪾
㪿
㫀
㫁
㫂
㫃
㫄
㫅
㫆
㫇
㫈
㫉
㫊
㫋
㫌
㫍
㫎
㫏
㫐
㫑
㫒
㫓
㫔
㫕
㫖
㫗
㫘
㫙
㫚
㫛
㫜
㫝
㫞
㫟
㫠
㫡
㫢
㫣
㫤
㫥
㫦
㫧
㫨
㫩
㫪
㫫
㫬
㫭
㫮
㫯
㫰
㫱
㫲
㫳
㫴
㫵
㫶
㫷
㫸
㫹
㫺
㫻
㫼
㫽
㫾
㫿
㬀
㬁
㬂
㬃
㬄
㬅
㬆
㬇
㬈
㬉
㬊
㬋
㬌
㬍
㬎
㬏
㬐
㬑
㬒
㬓
㬔
㬕
㬖
㬗
㬘
㬙
㬚
㬛
㬜
㬝
㬞
㬟
㬠
㬡
㬢
㬣
㬤
㬥
㬦
㬧
㬨
㬩
㬪
㬫
㬬
㬭
㬮
㬯
㬰
㬱
㬲
㬳
㬴
㬵
㬶
㬷
㬸
㬹
㬺
㬻
㬼
㬽
㬾
㬿
㭀
㭁
㭂
㭃
㭄
㭅
㭆
㭇
㭈
㭉
㭊
㭋
㭌
㭍
㭎
㭏
㭐
㭑
㭒
㭓
㭔
㭕
㭖
㭗
㭘
㭙
㭚
㭛
㭜
㭝
㭞
㭟
㭠
㭡
㭢
㭣
㭤
㭥
㭦
㭧
㭨
㭩
㭪
㭫
㭬
㭭
㭮
㭯
㭰
㭱
㭲
㭳
㭴
㭵
㭶
㭷
㭸
㭹
㭺
㭻
㭼
㭽
㭾
㭿
㮀
㮁
㮂
㮃
㮄
㮅
㮆
㮇
㮈
㮉
㮊
㮋
㮌
㮍
㮎
㮏
㮐
㮑
㮒
㮓
㮔
㮕
㮖
㮗
㮘
㮙
㮚
㮛
㮜
㮝
㮞
㮟
㮠
㮡
㮢
㮣
㮤
㮥
㮦
㮧
㮨
㮩
㮪
㮫
㮬
㮭
㮮
㮯
㮰
㮱
㮲
㮳
㮴
㮵
㮶
㮷
㮸
㮹
㮺
㮻
㮼
㮽
㮾
㮿
㯀
㯁
㯂
㯃
㯄
㯅
㯆
㯇
㯈
㯉
㯊
㯋
㯌
㯍
㯎
㯏
㯐
㯑
㯒
㯓
㯔
㯕
㯖
㯗
㯘
㯙
㯚
㯛
㯜
㯝
㯞
㯟
㯠
㯡
㯢
㯣
㯤
㯥
㯦
㯧
㯨
㯩
㯪
㯫
㯬
㯭
㯮
㯯
㯰
㯱
㯲
㯳
㯴
㯵
㯶
㯷
㯸
㯹
㯺
㯻
㯼
㯽
㯾
㯿
㰀
㰁
㰂
㰃
㰄
㰅
㰆
㰇
㰈
㰉
㰊
㰋
㰌
㰍
㰎
㰏
㰐
㰑
㰒
㰓
㰔
㰕
㰖
㰗
㰘
㰙
㰚
㰛
㰜
㰝
㰞
㰟
㰠
㰡
㰢
㰣
㰤
㰥
㰦
㰧
㰨
㰩
㰪
㰫
㰬
㰭
㰮
㰯
㰰
㰱
㰲
㰳
㰴
㰵
㰶
㰷
㰸
㰹
㰺
㰻
㰼
㰽
㰾
㰿
㱀
㱁
㱂
㱃
㱄
㱅
㱆
㱇
㱈
㱉
㱊
㱋
㱌
㱍
㱎
㱏
㱐
㱑
㱒
㱓
㱔
㱕
㱖
㱗
㱘
㱙
㱚
㱛
㱜
㱝
㱞
㱟
㱠
㱡
㱢
㱣
㱤
㱥
㱦
㱧
㱨
㱩
㱪
㱫
㱬
㱭
㱮
㱯
㱰
㱱
㱲
㱳
㱴
㱵
㱶
㱷
㱸
㱹
㱺
㱻
㱼
㱽
㱾
㱿
㲀
㲁
㲂
㲃
㲄
㲅
㲆
㲇
㲈
㲉
㲊
㲋
㲌
㲍
㲎
㲏
㲐
㲑
㲒
㲓
㲔
㲕
㲖
㲗
㲘
㲙
㲚
㲛
㲜
㲝
㲞
㲟
㲠
㲡
㲢
㲣
㲤
㲥
㲦
㲧
㲨
㲩
㲪
㲫
㲬
㲭
㲮
㲯
㲰
㲱
㲲
㲳
㲴
㲵
㲶
㲷
㲸
㲹
㲺
㲻
㲼
㲽
㲾
㲿
㳀
㳁
㳂
㳃
㳄
㳅
㳆
㳇
㳈
㳉
㳊
㳋
㳌
㳍
㳎
㳏
㳐
㳑
㳒
㳓
㳔
㳕
㳖
㳗
㳘
㳙
㳚
㳛
㳜
㳝
㳞
㳟
㳠
㳡
㳢
㳣
㳤
㳥